トップラッチ

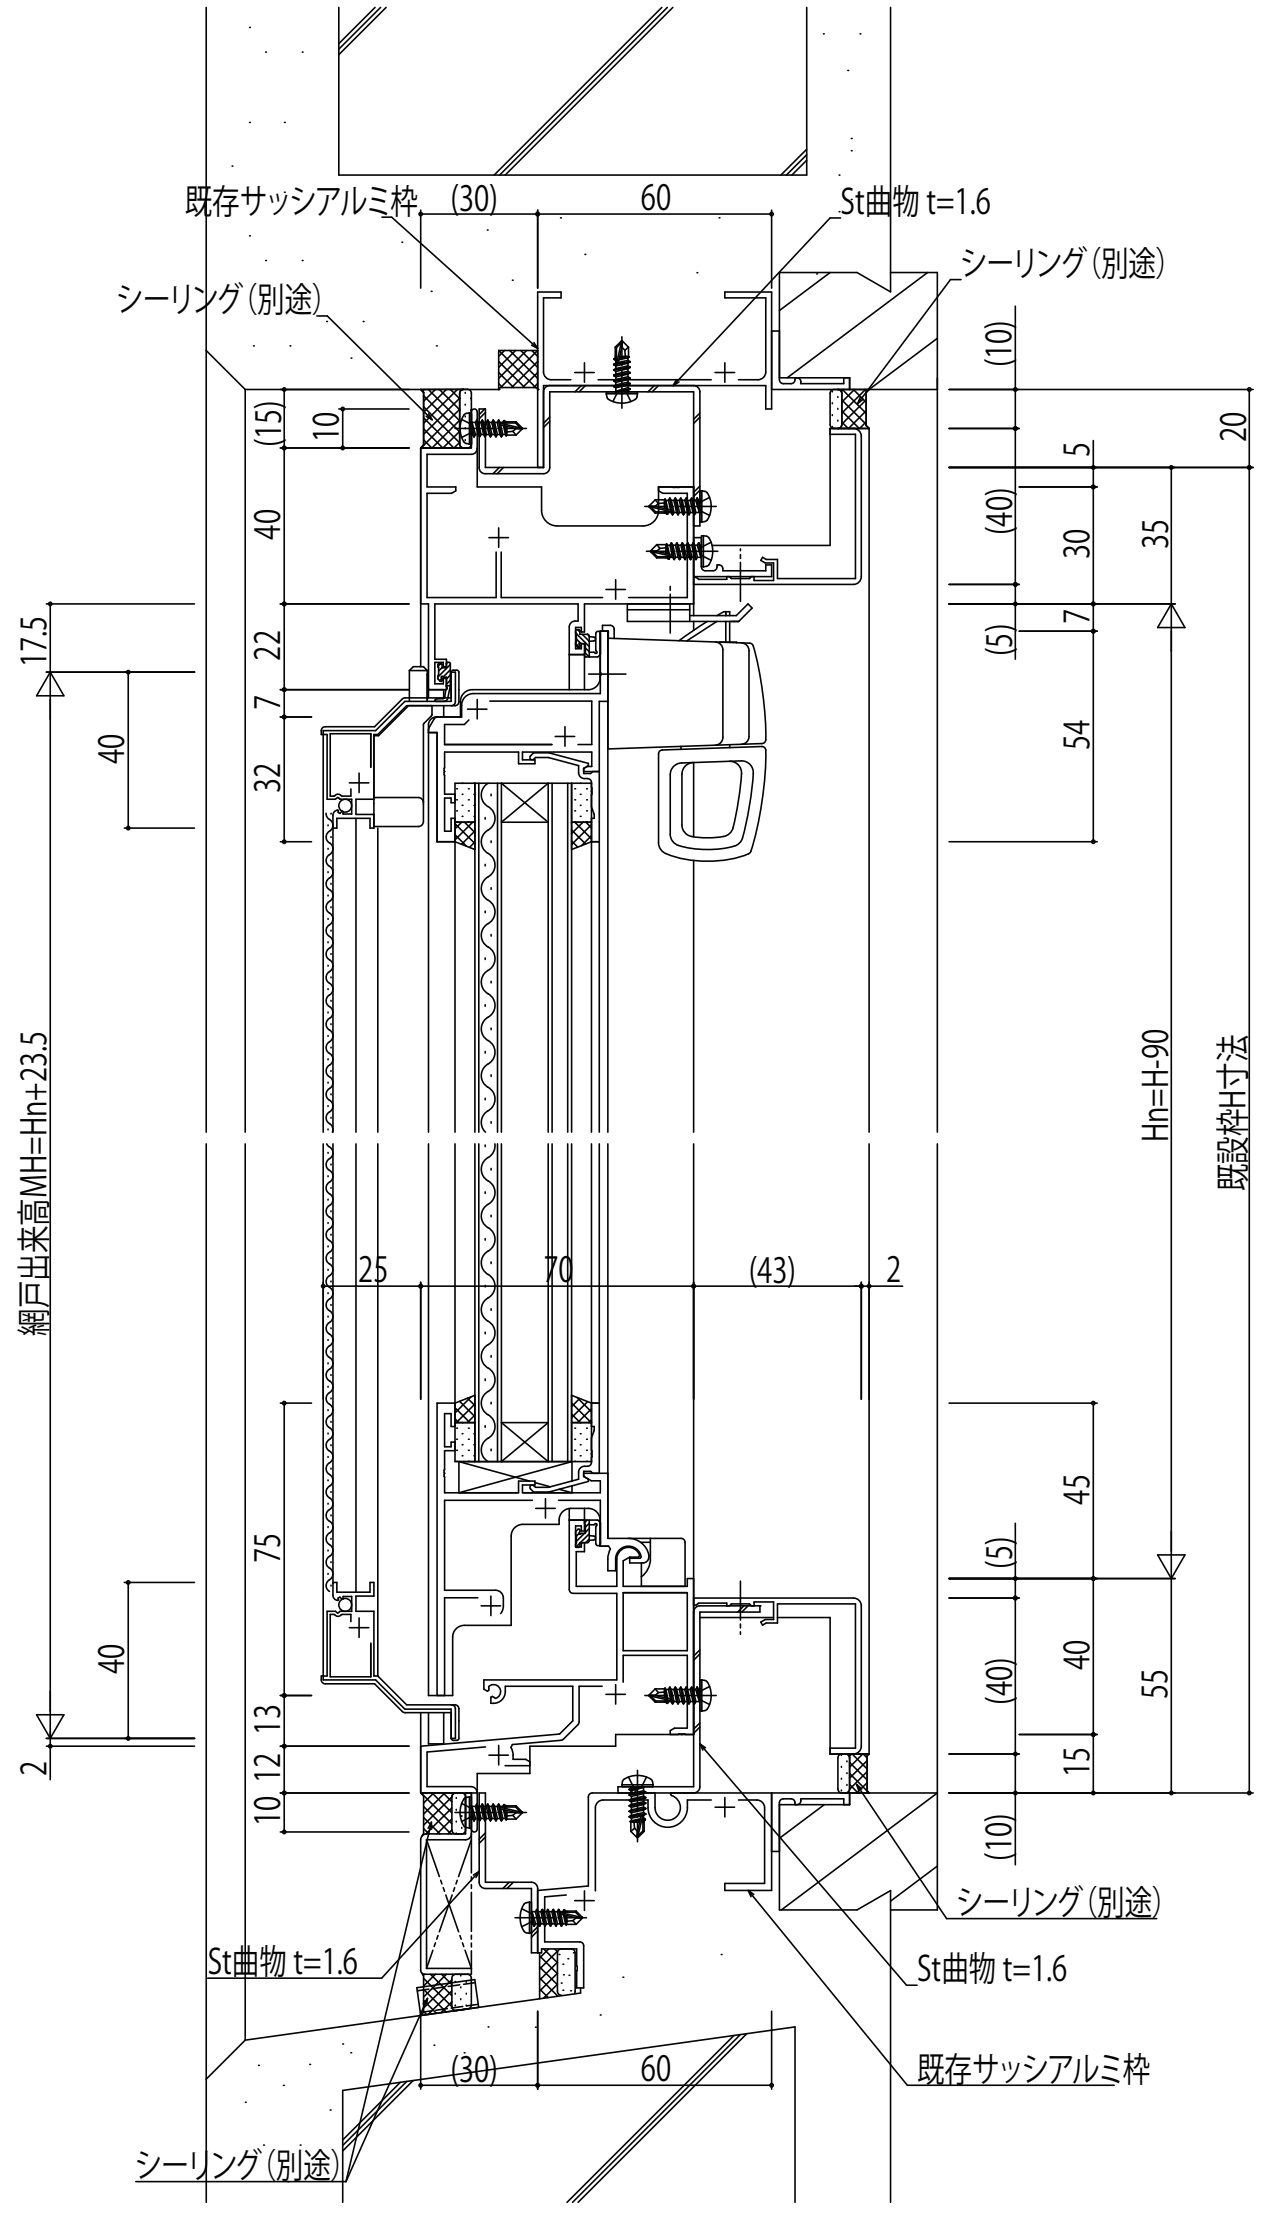

既存サッシアルミ枠
(30)
60
St曲物 t=1.6
シーリング（別途）
シーリング（別途）
(15)
10
40
22
7
32
75
13
12
10
17.5
40
40
2
網戸出来高MH=Hn+23.5
(10)
5
(40)
30
7
(5)
54
20
35
Hn=H-90
既設枠H寸法
25
70
(43)
2
45
(5)
40
(40)
55
15
(10)
シーリング（別途）
St曲物 t=1.6
St曲物 t=1.6
既存サッシアルミ枠
(30)
60
シーリング（別途）

タッチラッチ

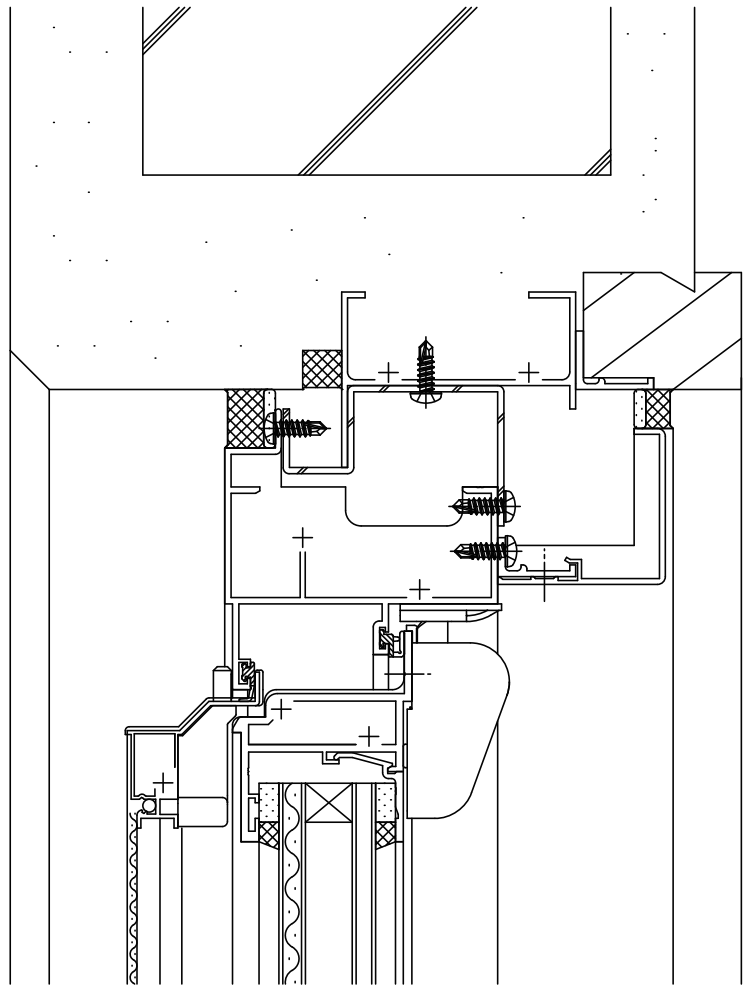

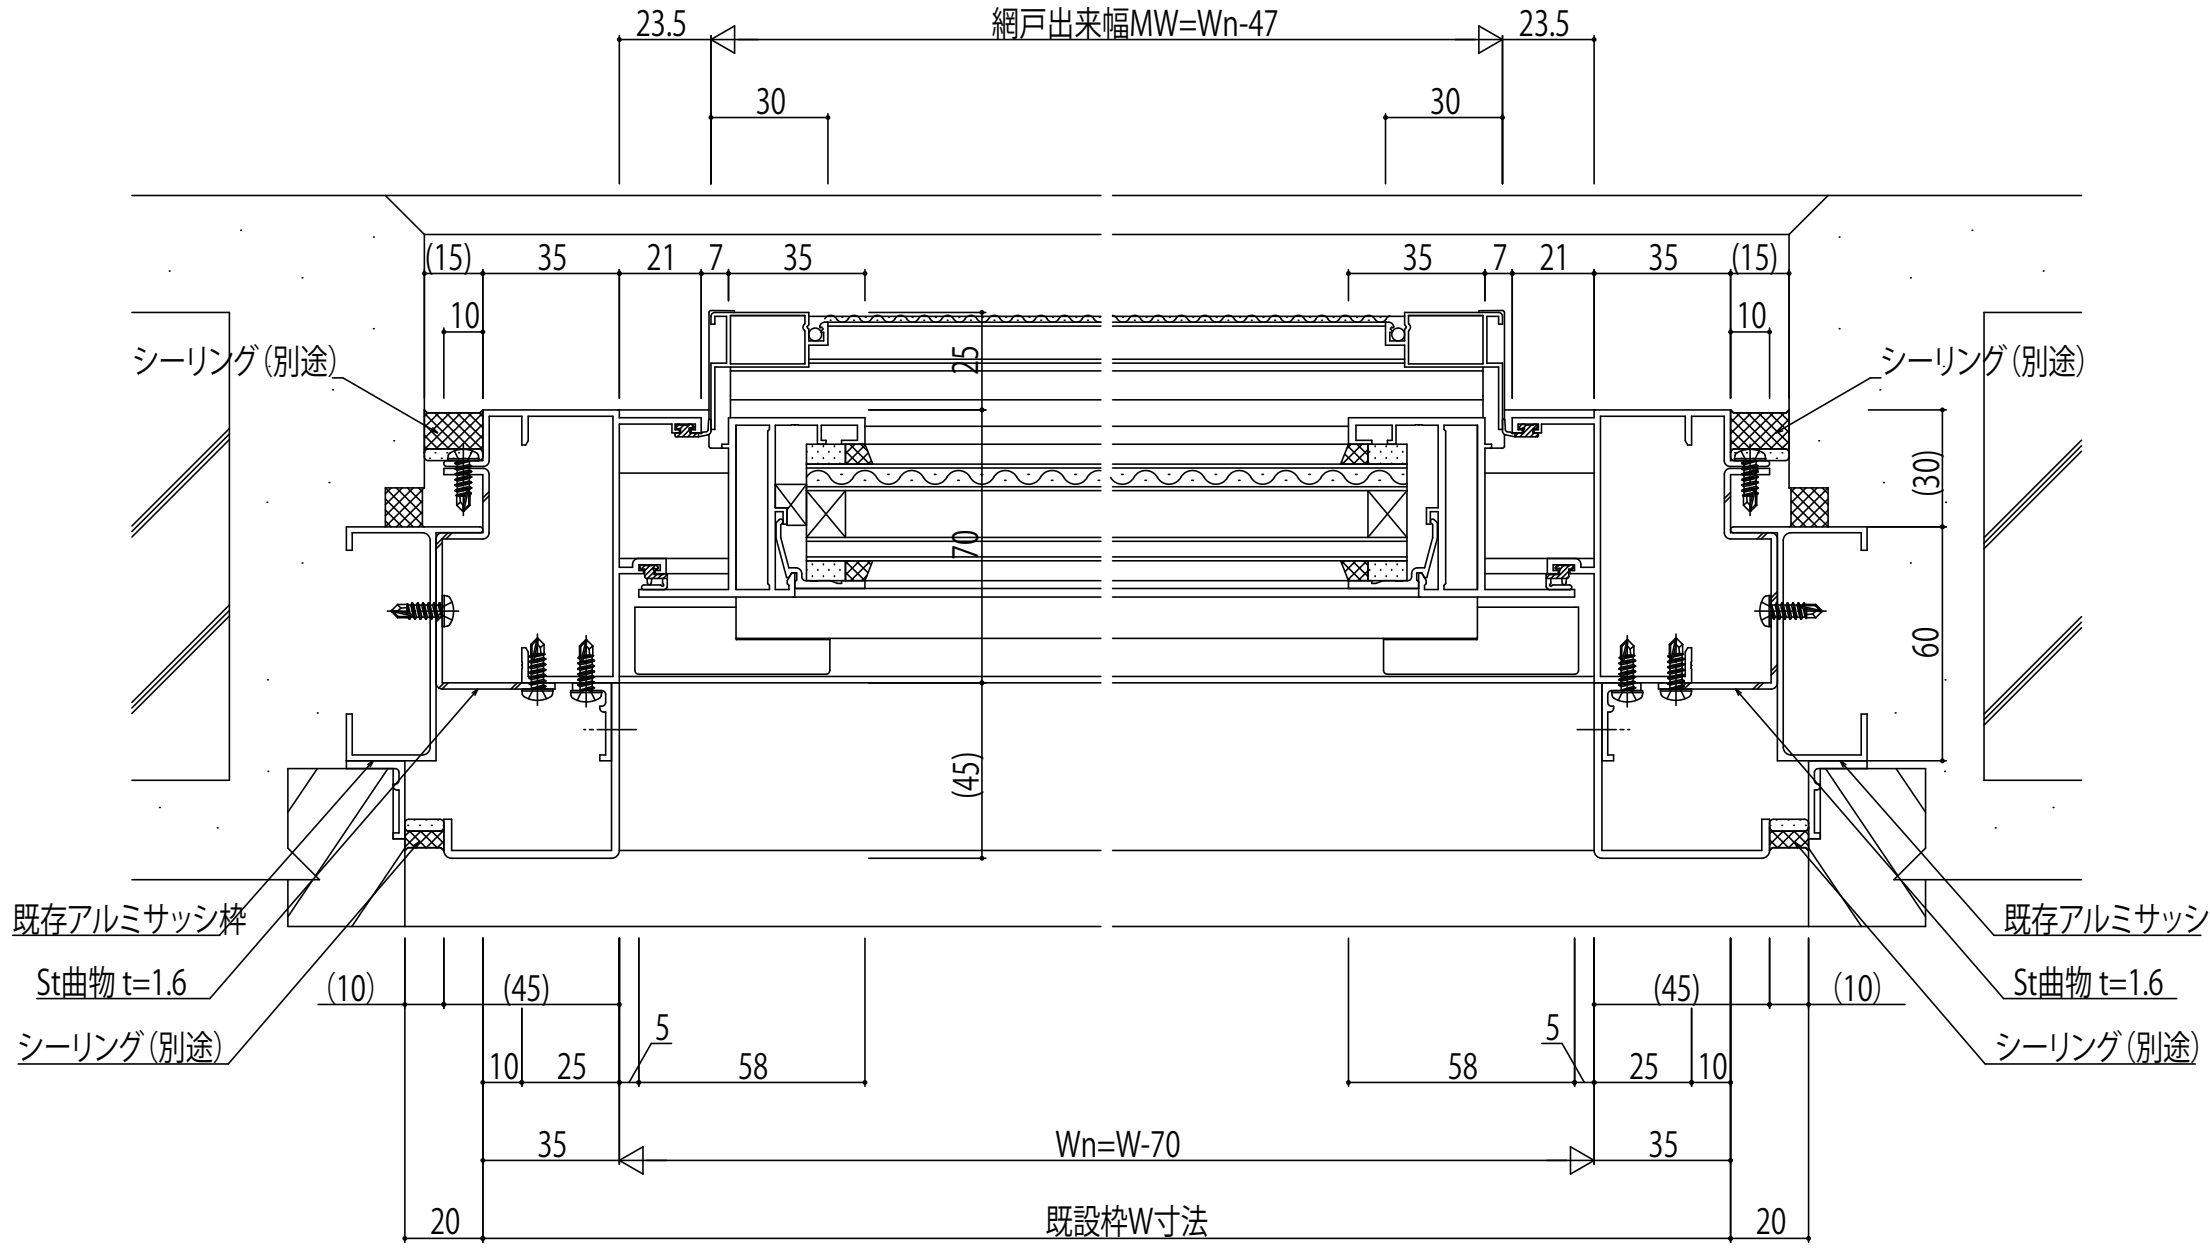

23.5
網戸出来幅MW=Wn-47
23.5
30
30
(15)
35
21
7
35
35
7
21
35
(15)
10
10
シーリング（別途）
シーリング（別途）
25
70
(30)
60
(45)
既存アルミサッシ枠
既存アルミサッシ枠
St曲物 t=1.6
St曲物 t=1.6
シーリング（別途）
シーリング（別途）
(10)
(45)
(45)
(10)
5
5
10
25
58
58
25
10
35
Wn=W-70
35
20
既設枠W寸法
20

変更記事

設計監理

殿

施　工

殿

工事名

工事

図面内容
［大臣認定防火設備(個別認定)］改装商品 BGE31 カバー工法
内倒し窓【2段階オープン／2段階オープン・タッチラッチ仕様】既設枠KJB型 持出タイプ／35mm溝

照 査

担 当

作 図

尺 度
1/1

御承認印

年 月 日

図 番

通し図番