



W	ポストユニット柱連結時の門扉開口幅 (W-110) 以上	門柱内々 W-410	有効開口幅 W-550	扉を開いた時の全幅 2W-452	引込み代 W-117
1200	1090以上	790	650	1948	1083
1400	1290以上	990	850	2348	1283
1600	1490以上	1190	1050	2748	1483
1800	1690以上	1390	1250	3148	1683
有効開口幅を規格寸法より小さくして施工する場合	有効開口幅+440以上	有効開口幅+140	(現場寸法)	有効開口幅+引込み代+215	W-117

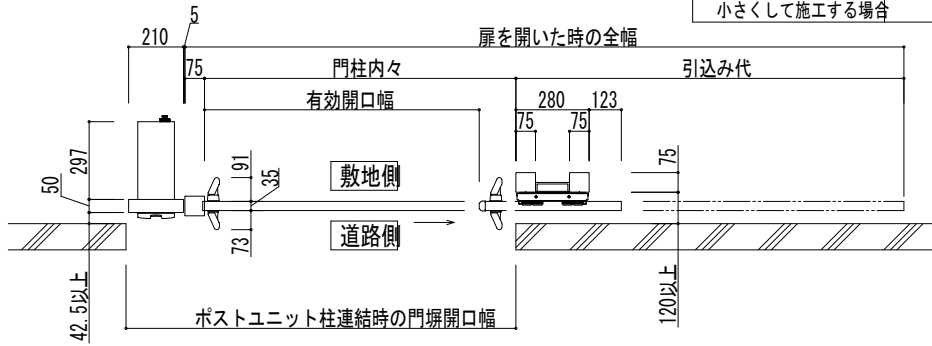

H	ハンドル 中心	シリンダ 中心
1000	710	370
1200		
1400	880	540
1600		

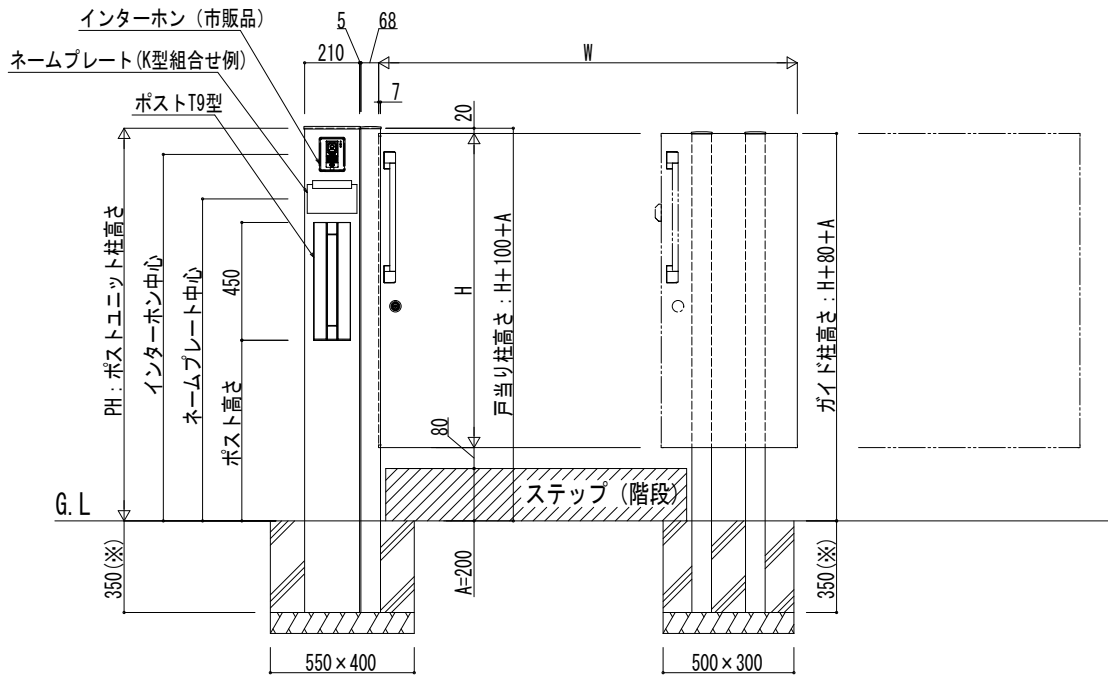

扉高さ (H)	A=200の場合 (注1)			
	ポストユニット柱高さ (PH)	インターホン中心	ネームプレート中心	ポスト高さ
1000	1300 (注2)	1200	1030	490
1200	1500	1400	1230	690
1400	1700	1400	1230	690

(注1) ステップ (階段) 寸法A=200未満の場合は、ガイド柱・戸当り柱・ポストユニット柱の埋め込み寸法 (※) を深くするか、柱下端を切断して調整してください。その分、ポストユニットのインターホン中心・ネームプレート中心・ポスト高さは低くなります。
(注2) ステップ (階段) 寸法A=200未満の場合は、インターホン中心が低くなりすぎますので、組合せ不可となります。
(注3) 扉高さH=1000の規格設定はS03型のみです。

変更記事	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	御承認印	図番
施工	図面内容	門まわり 引戸門扉 ルシアス スライド					年 月 日	通し図番
		ポストユニット柱組合せ ロング柱タイプ 姿図					UME-C013	

